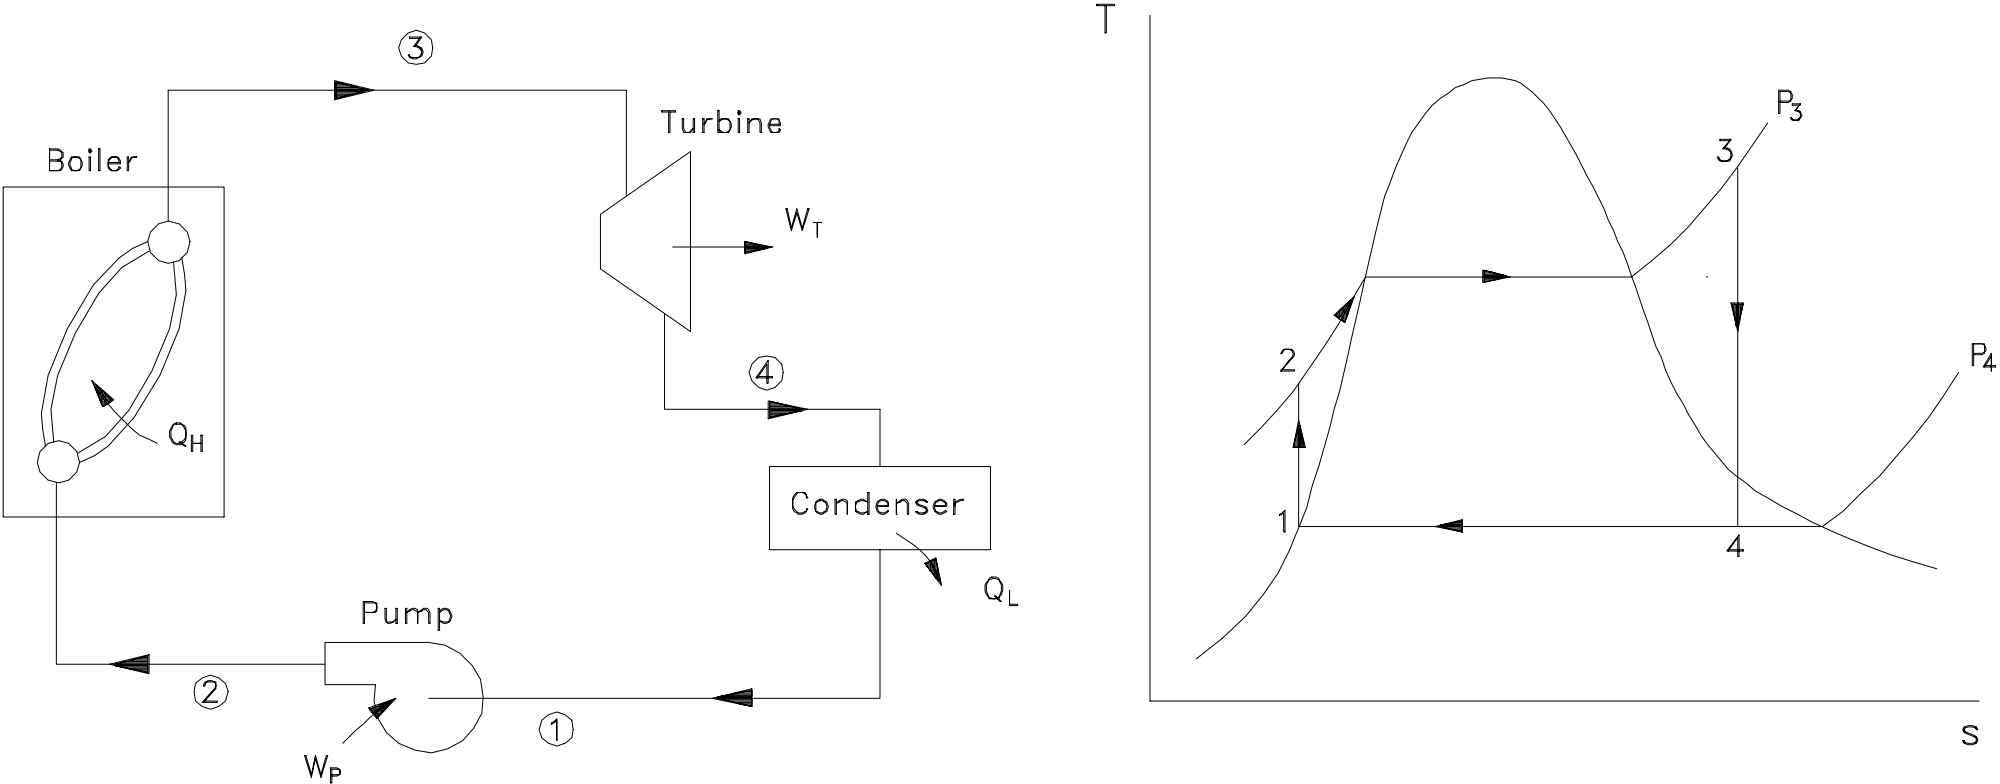
3
Turbine
Boiler
W_T
4
Q_H
Condenser
Q_L
Pump
2
1
W_P
T
P_3
3
2
P_4
1
4
s