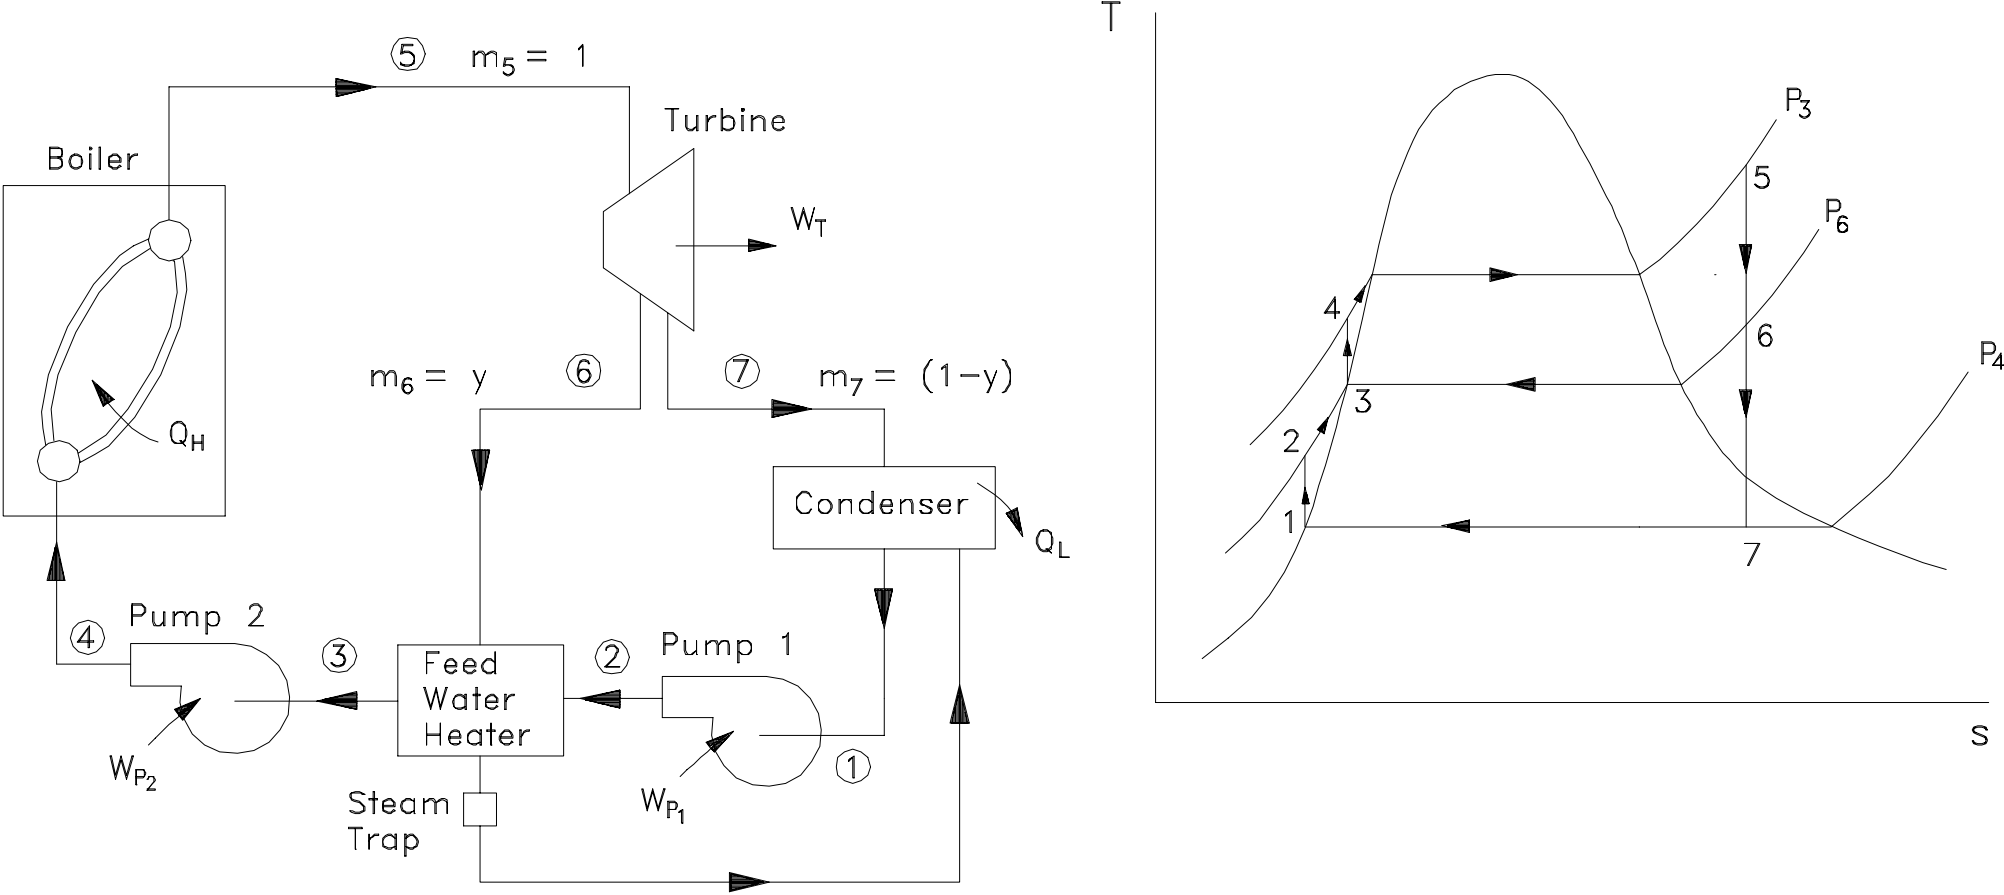
⑤ $m_5 = 1$
Turbine
Boiler
W_T
Q_H
$m_6 = y$
⑥
⑦
$m_7 = (1-y)$
Condenser
Q_L
④
Pump 2
③
Feed Water Heater
②
Pump 1
W_{P_2}
Steam Trap
W_{P_1}
①
T
S
P_3
P_6
P_4
5
6
4
3
2
1
7